



Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

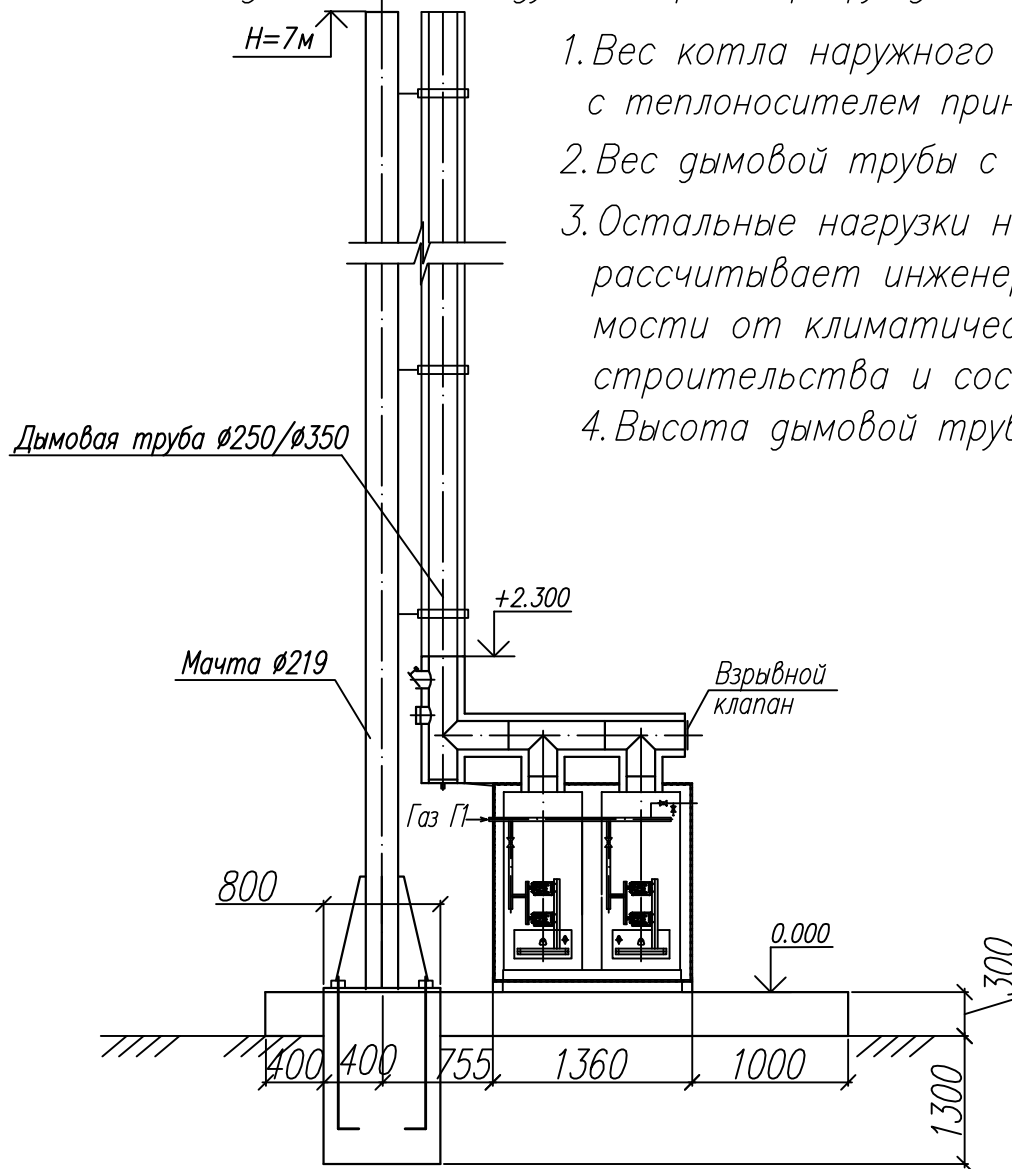

ПЛАН

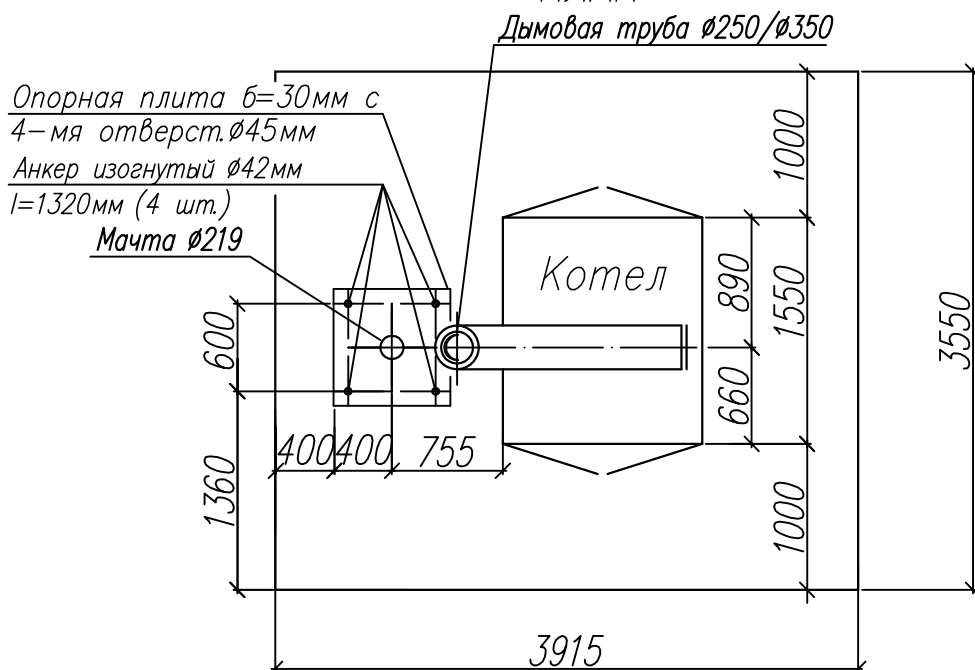


Вид А ↑

MICRO New NR 225-250
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 7 м

Формат А4

14

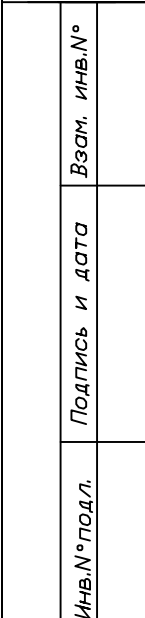


- ## ПЛАН




Формат А4

15

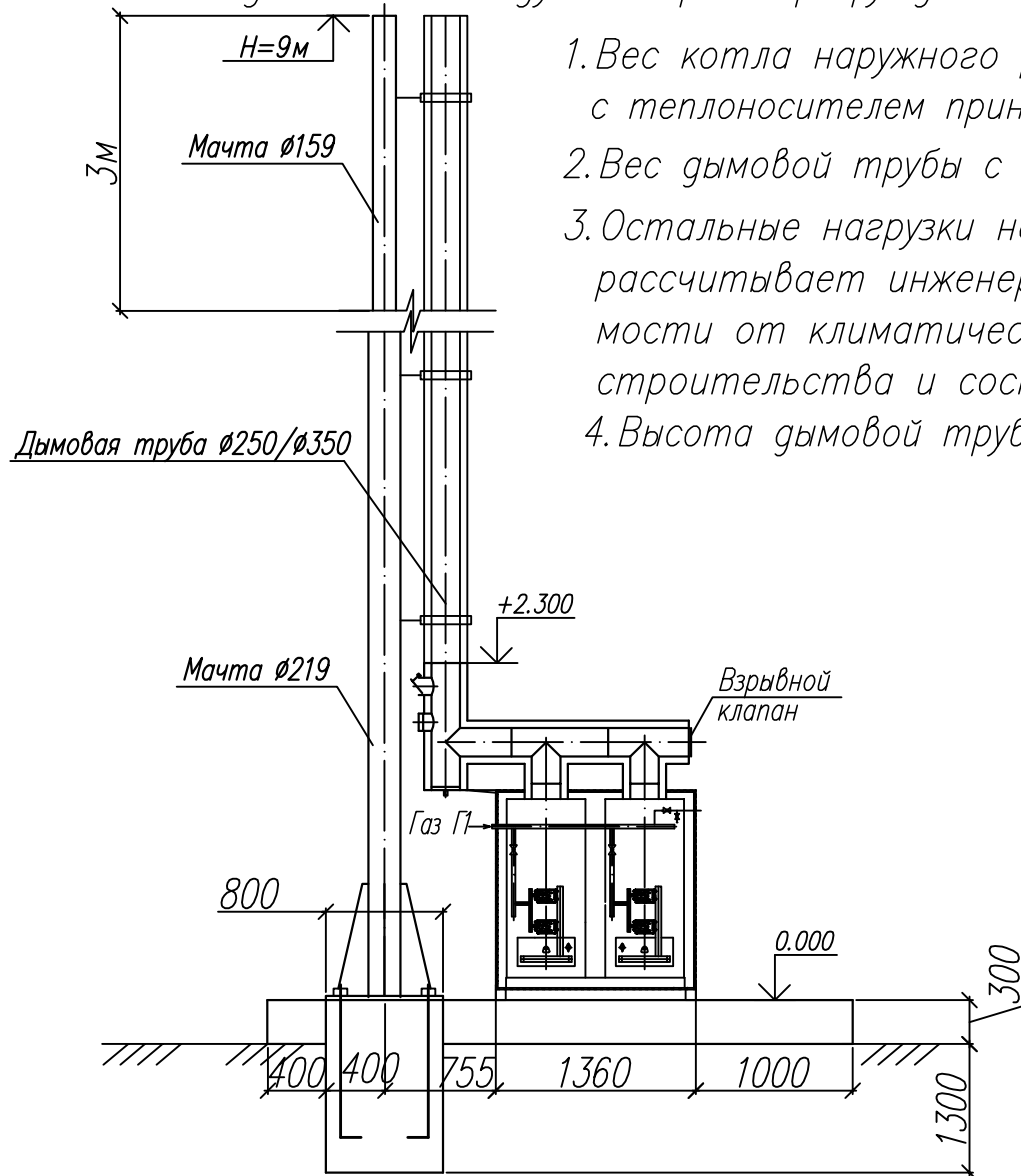

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—750 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 9м.

ПЛАН

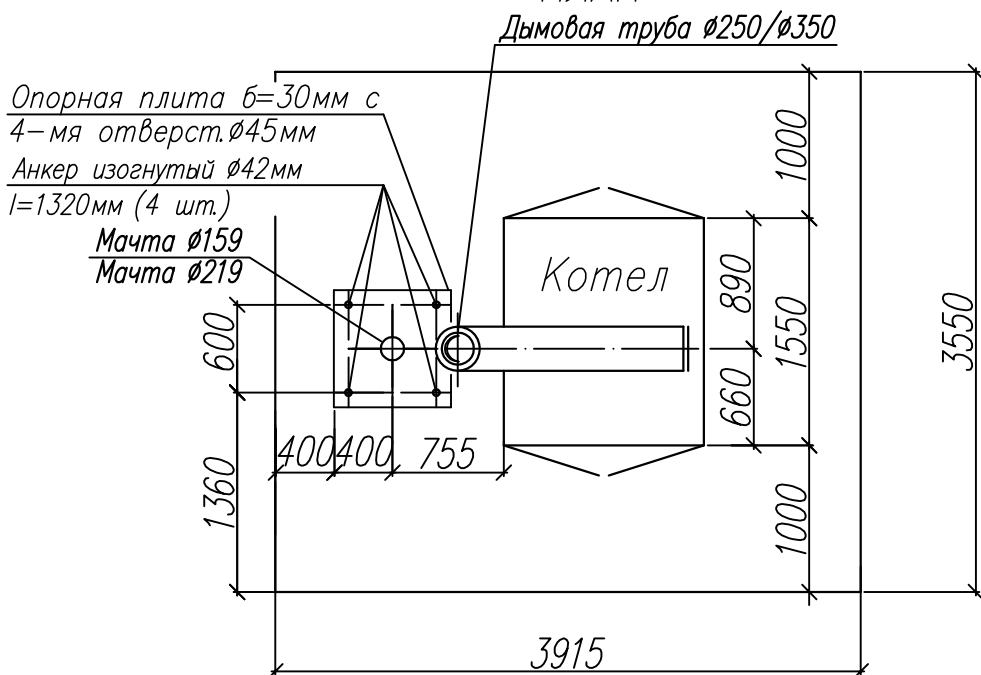

Опорная плита $b=30\text{ мм}$ с
4-мя отверст. $\varnothing 45\text{ мм}$
Анкер изогнутый $\varnothing 42\text{ мм}$
 $l=1320\text{ мм}$ (4 шт.)

Мачта Ø159
Мачта Ø219


Котел

Bug A ↑

MICRO New NR 225-250
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 9м


Формат А4

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

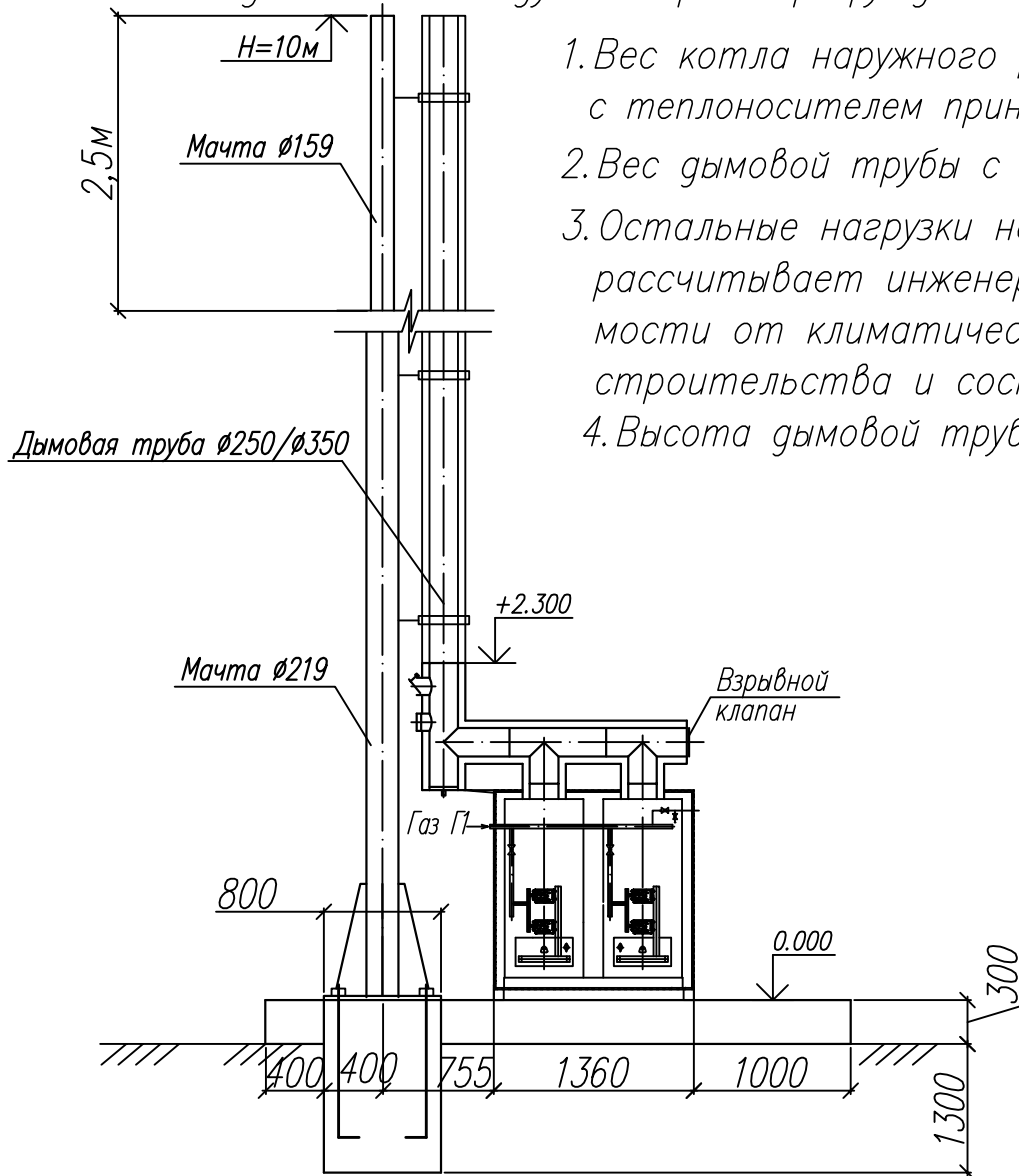

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—820 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 10м.

ПЛАН

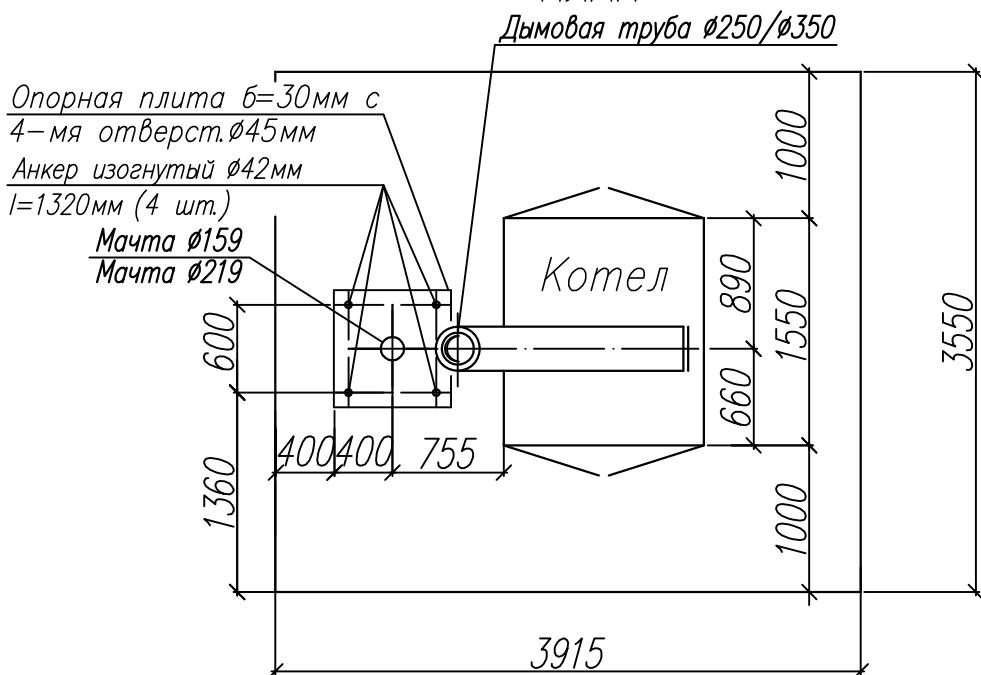

Опорная плита $b=30\text{мм}$ с
4-мя отверст. $\varnothing 45\text{мм}$
Анкер изогнутый $\varnothing 42\text{мм}$
 $l=1320\text{мм}$ (4 шт.)

Мачта $\varnothing 159$
Мачта $\varnothing 219$


Котел

Вид А ↑


MICRO New NR 225–250
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 10м

Формат А4

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

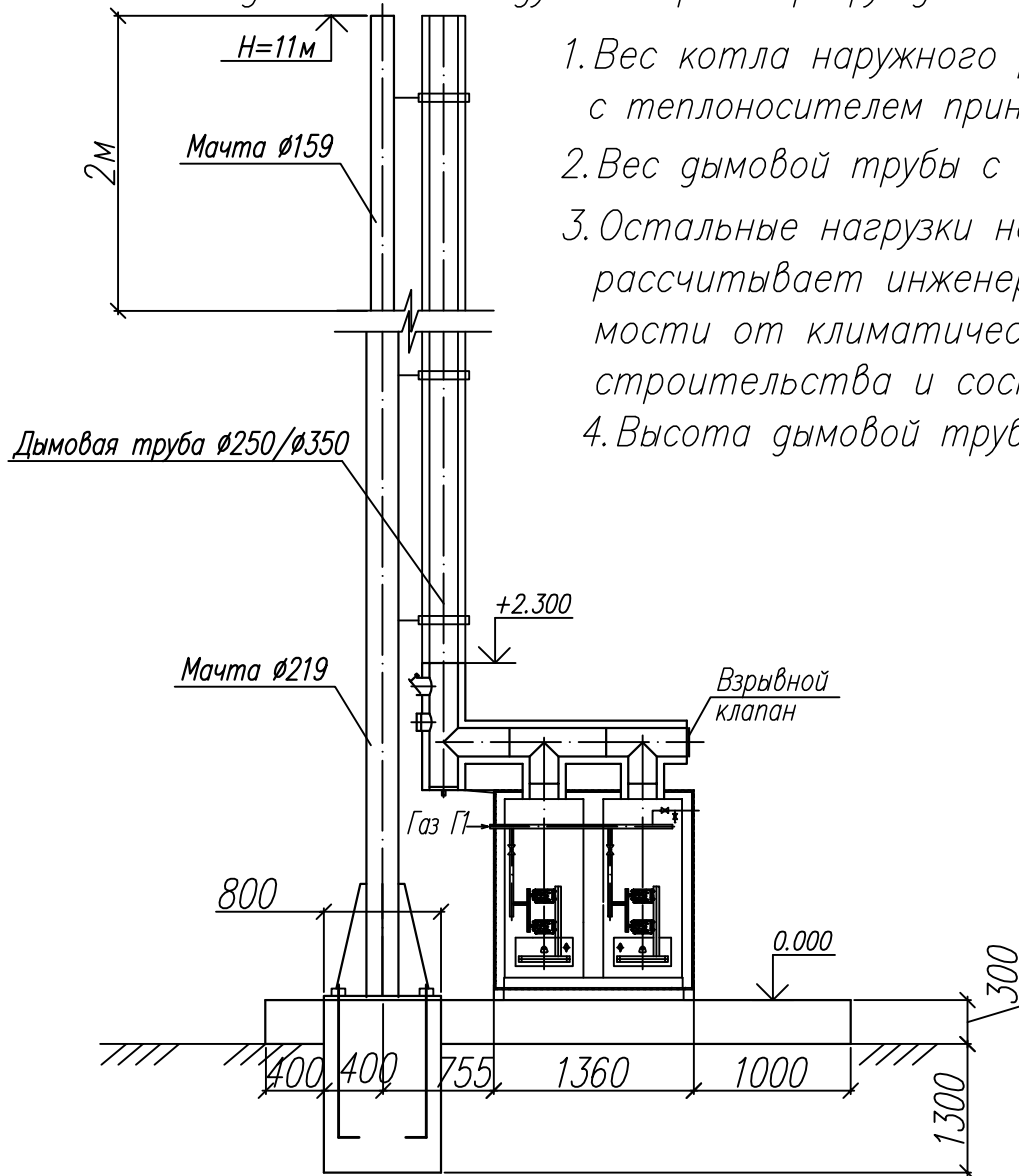

ПЛАН

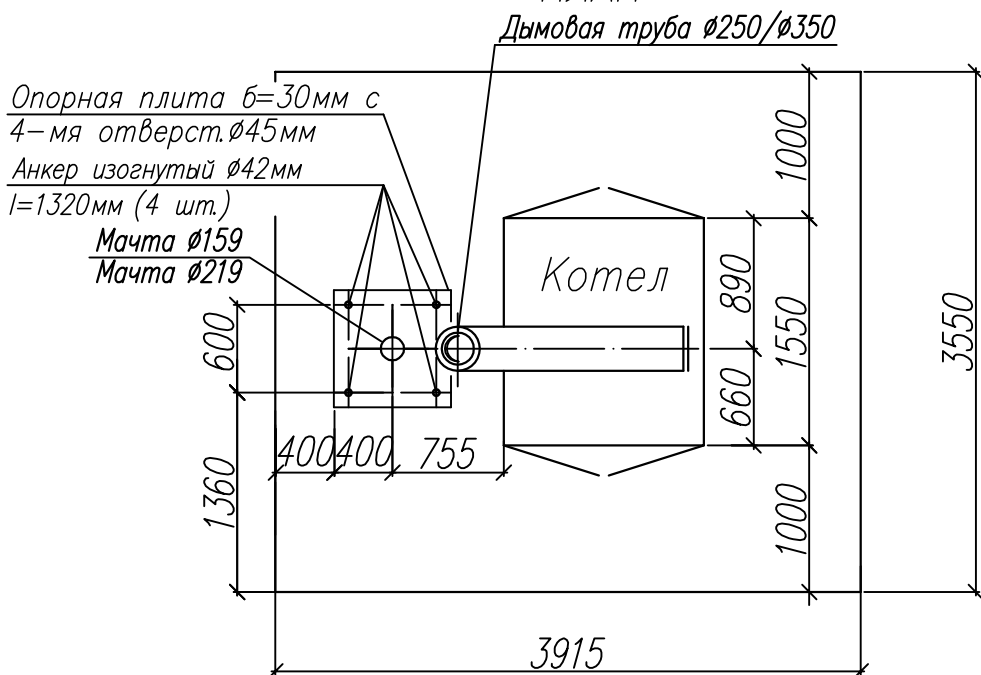

Вид А ↑

MICRO New NR 225-250
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 11м


Формат А4

Взам. инв.№

Подпись и дата


Инв.№ подл.

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

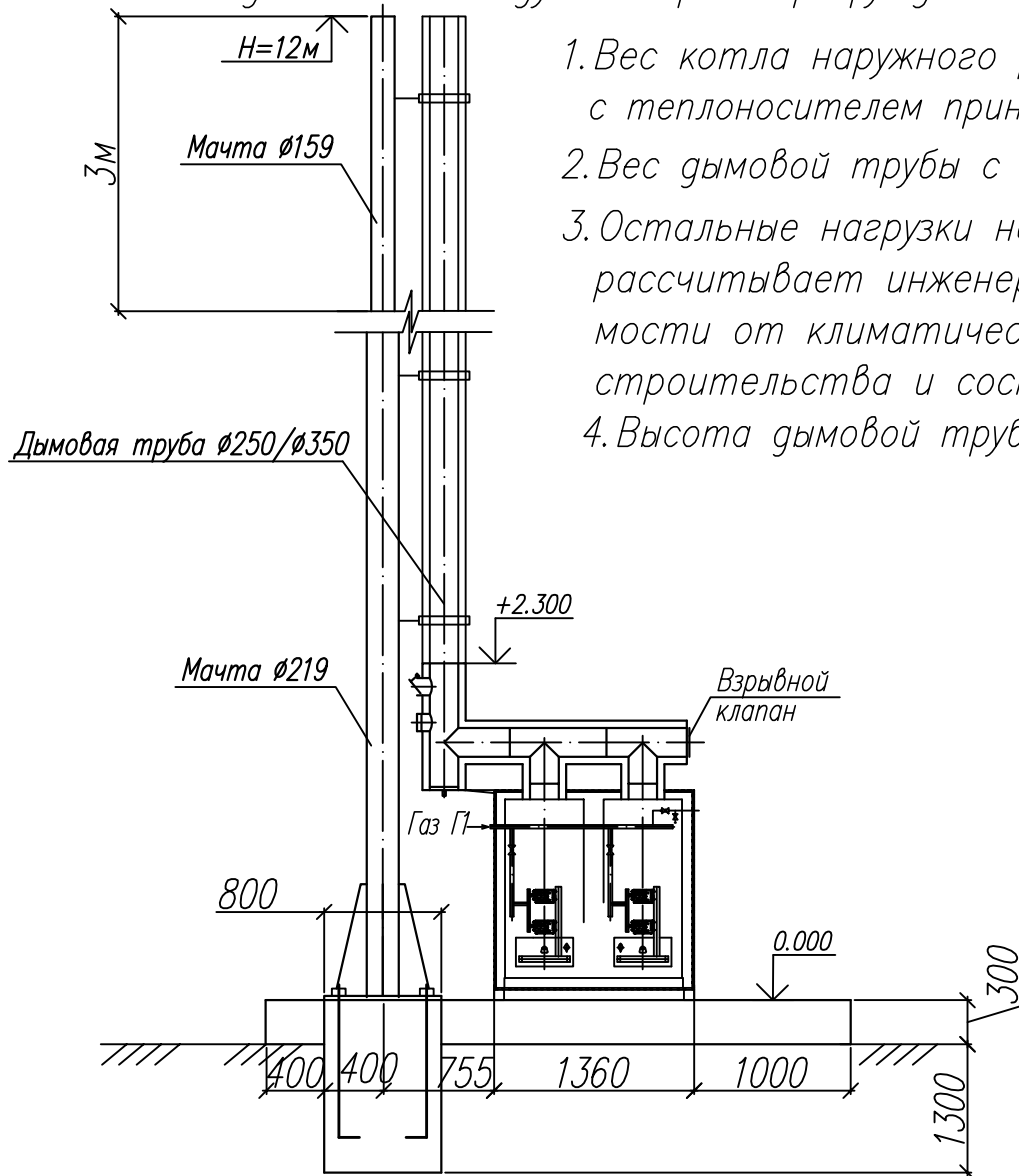

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—920 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 12м.

ПЛАН

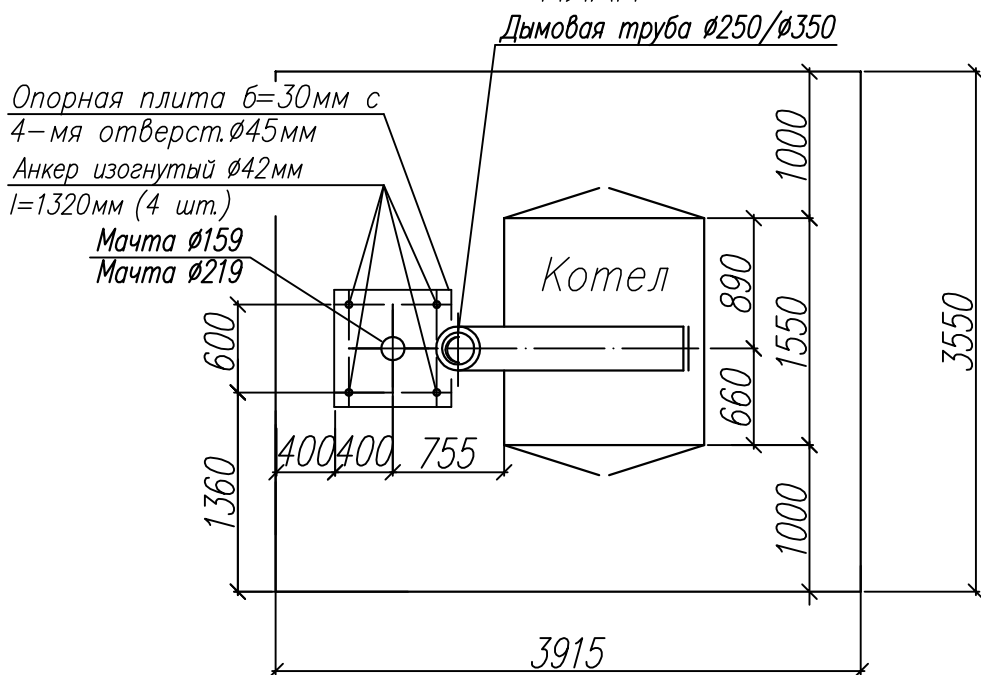

Вид А ↑

MICRO New NR 225–250
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 12м

Формат А4


Взам. инв.№

Подпись и дата


Инв.№ подл.

18

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

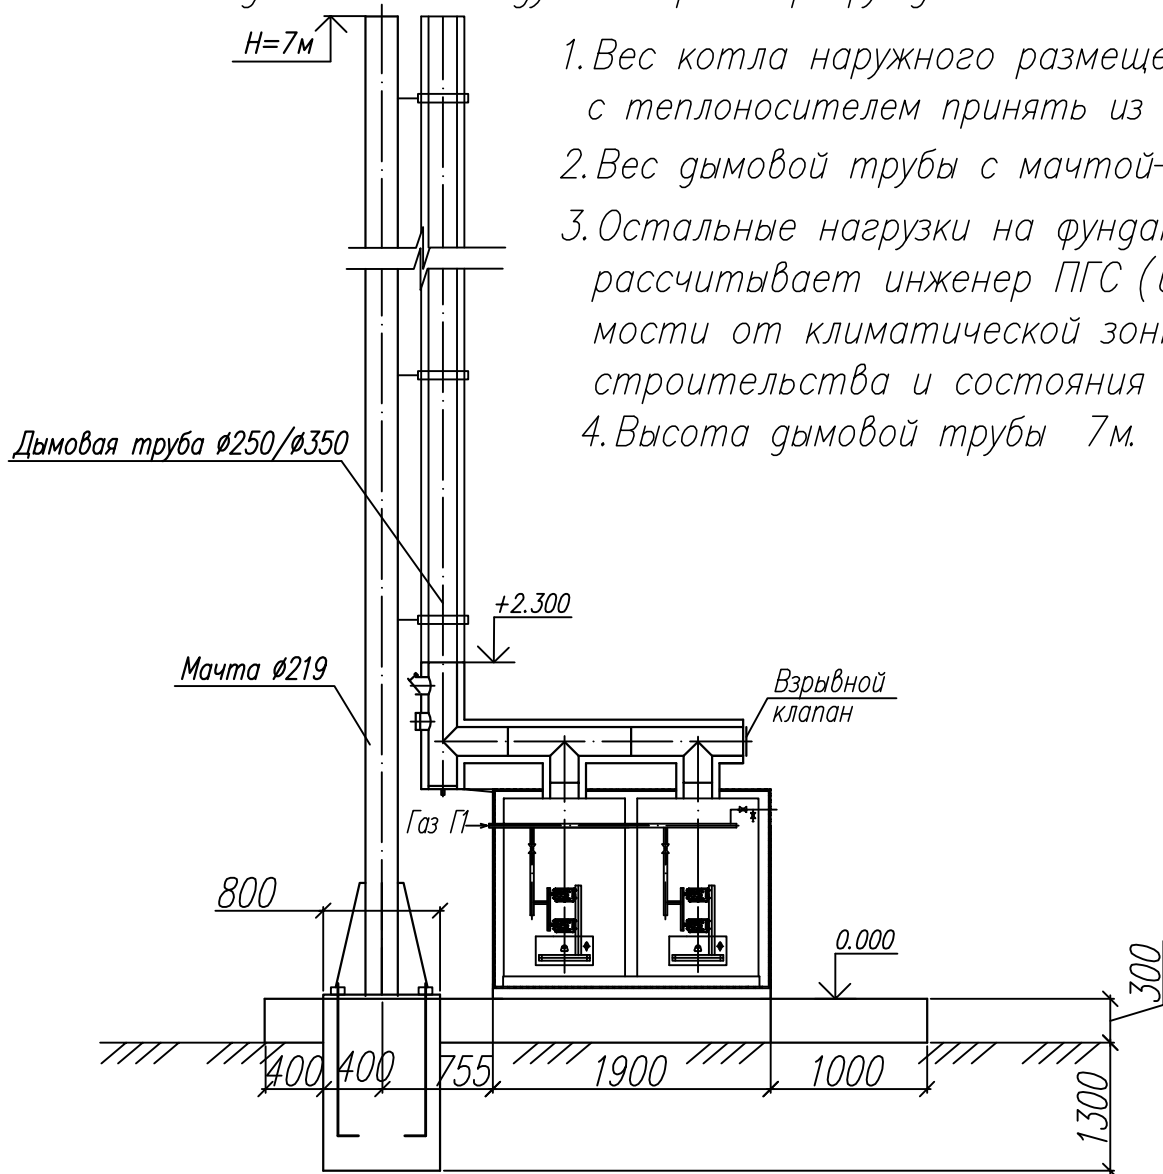

ПЛАН

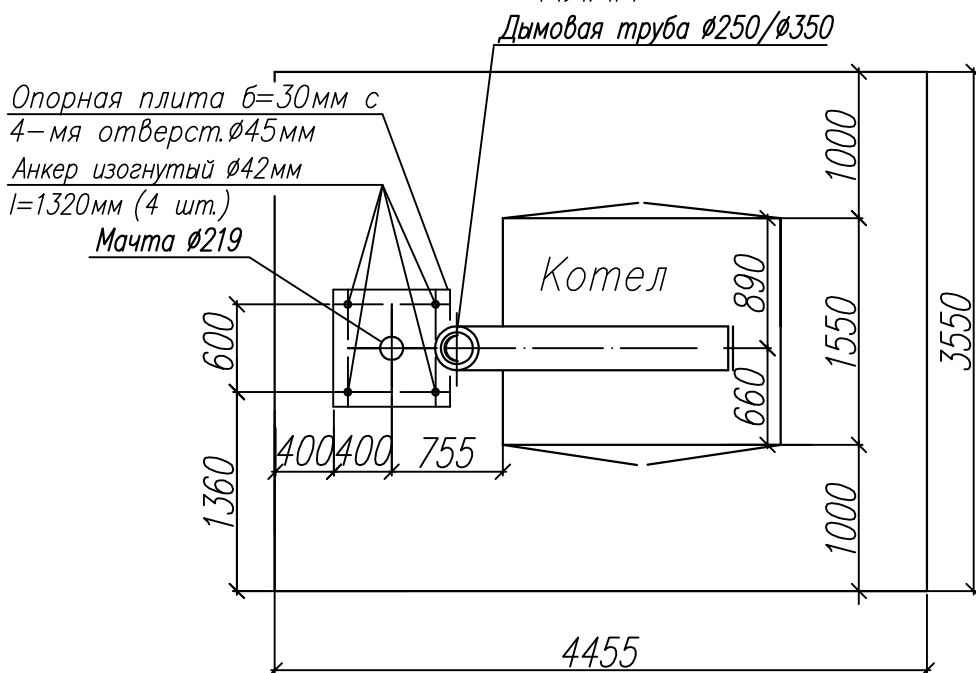

Вид А ↑

MICRO New NR 300-400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 7м

Формат А4


19

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Вид А Рекомендуемый размер фундамента.

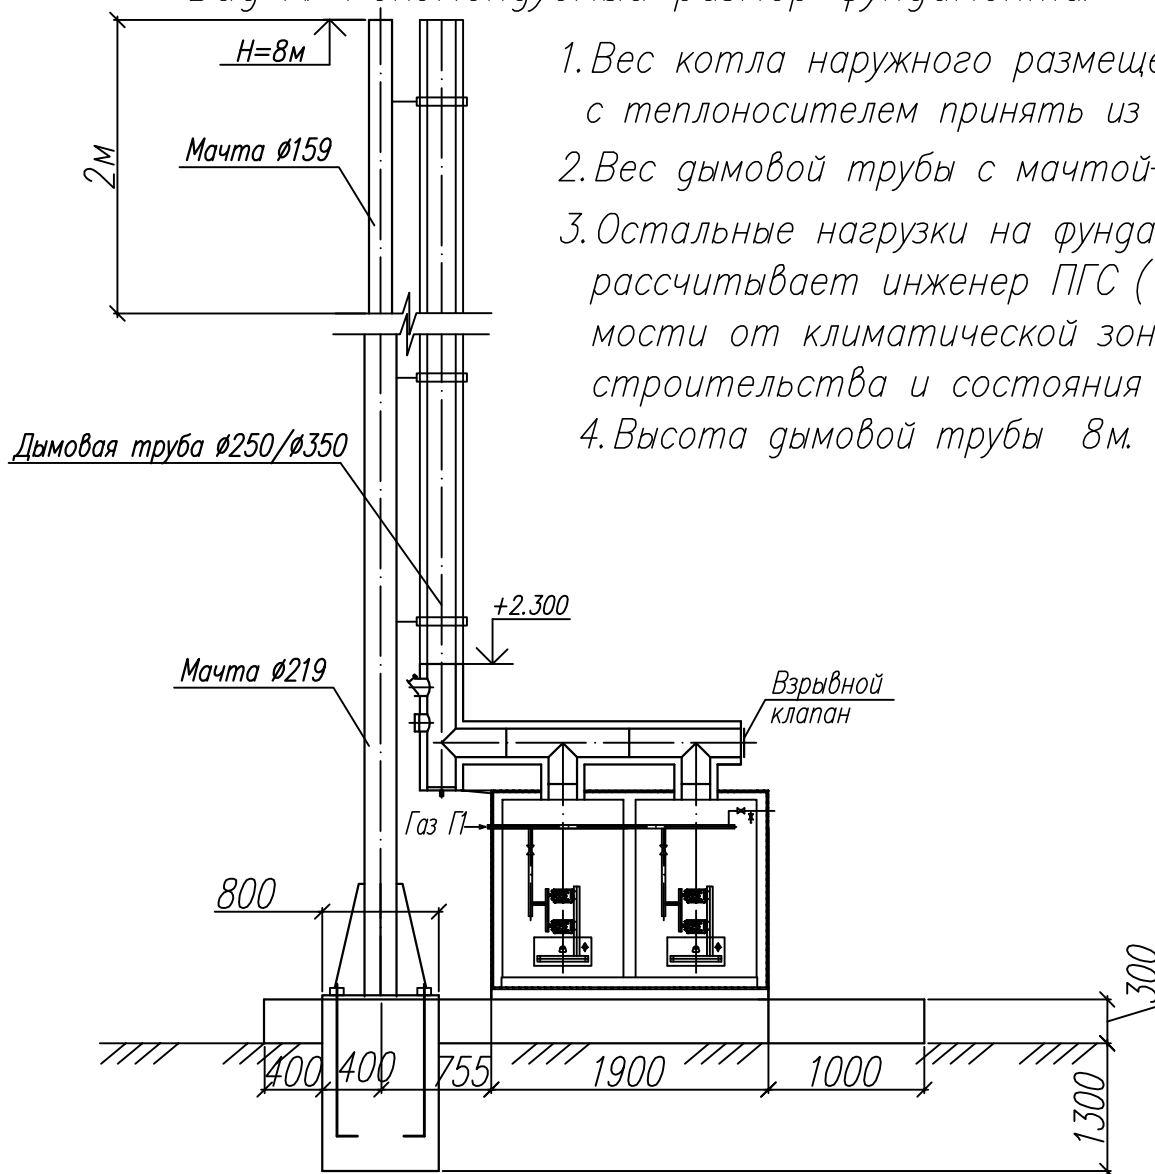

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—650 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 8м.

ПЛАН

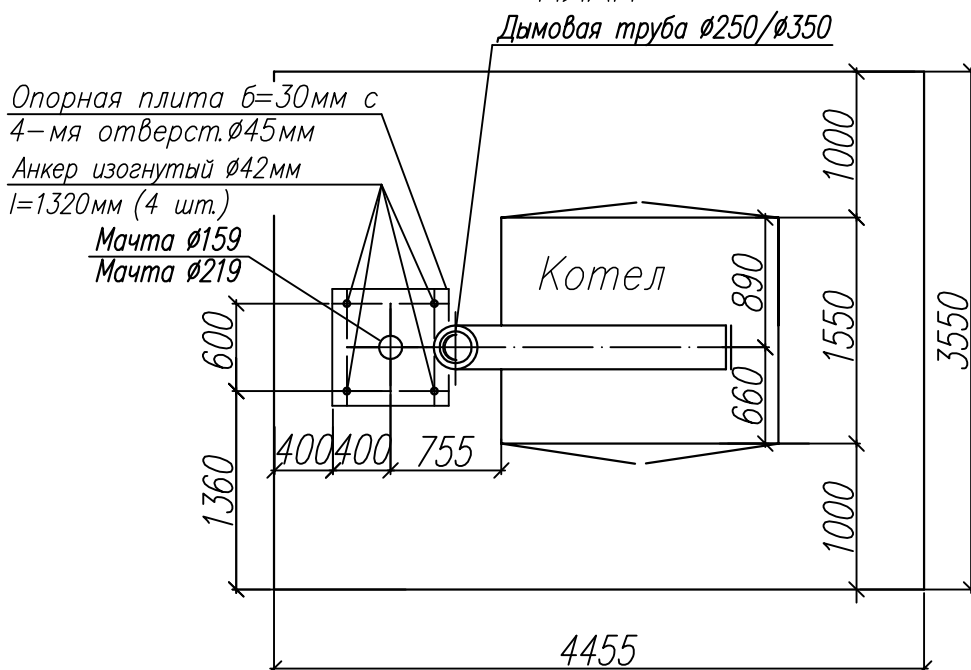


Вид А ↑

MICRO New NR 300-400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 8м


21

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

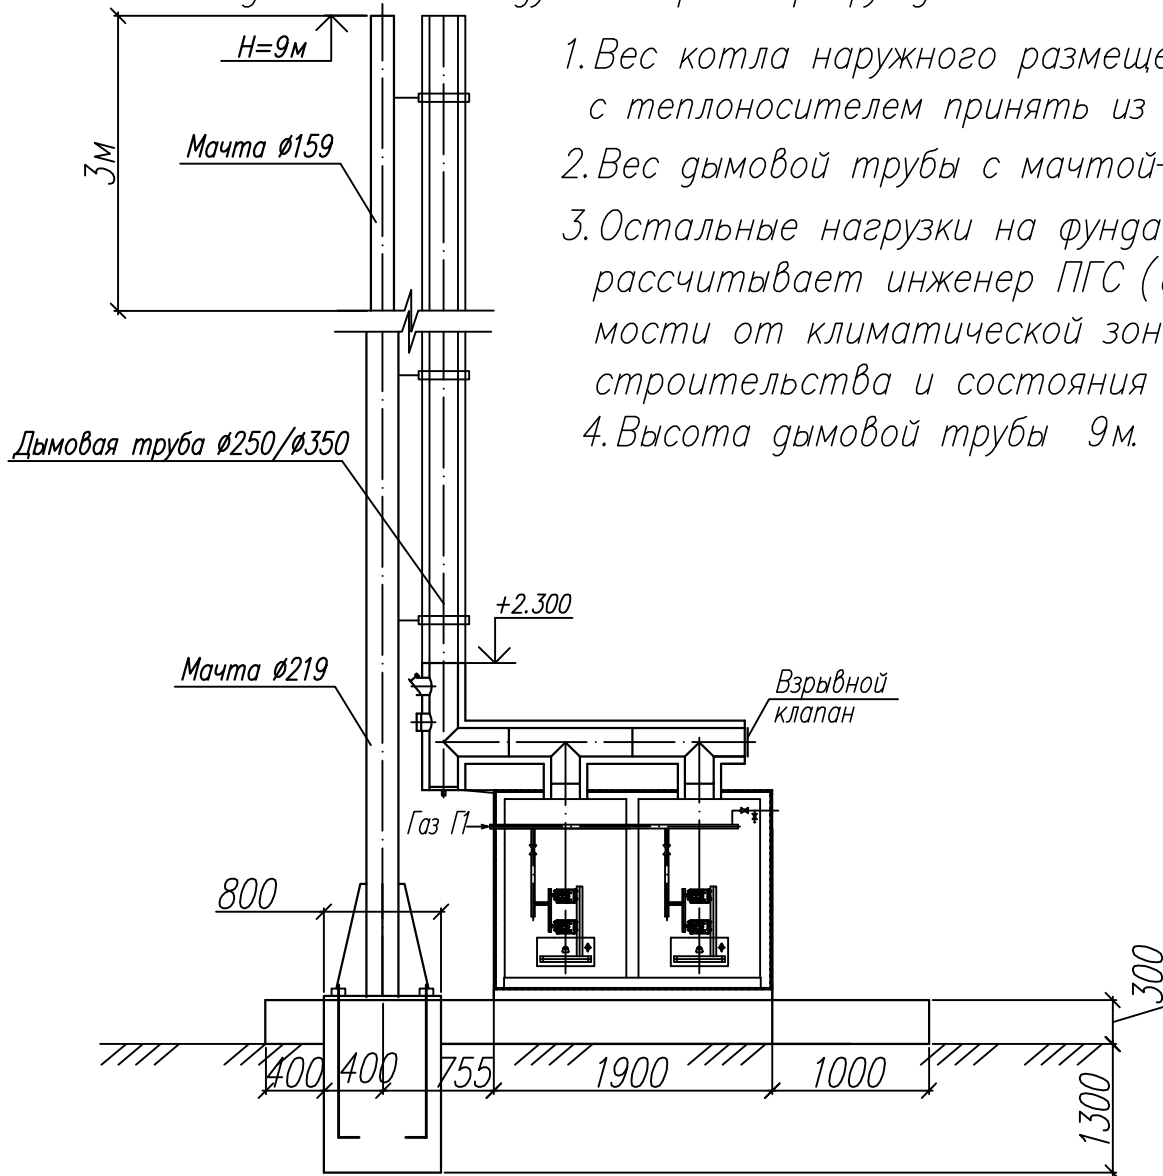

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—750 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 9м.

ПЛАН

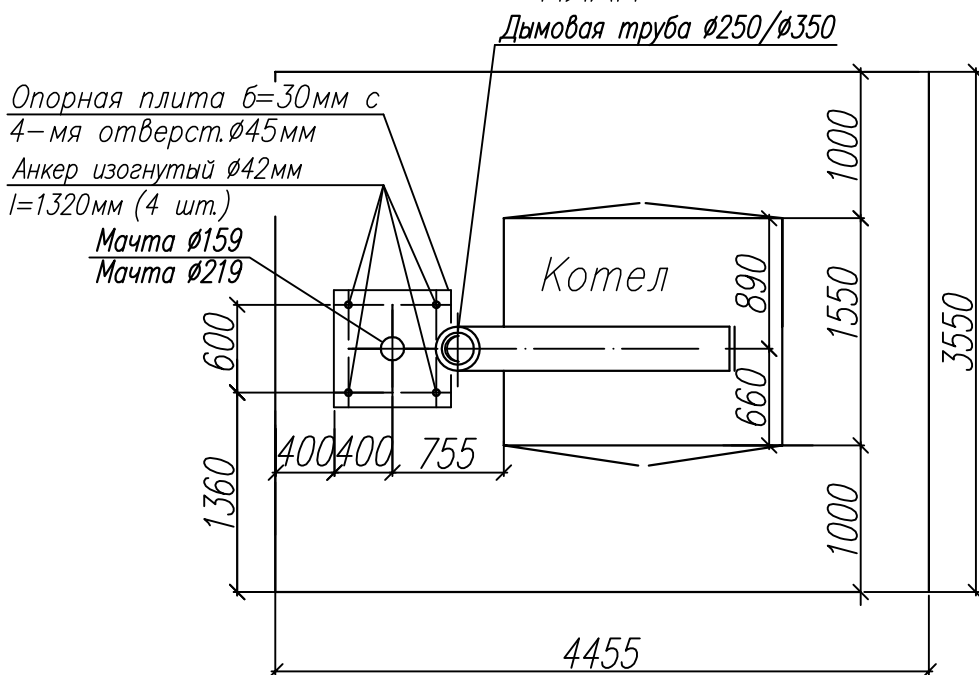

Опорная плита $b=30\text{мм}$ с
4-мя отверст. $\varnothing 45\text{мм}$
Анкер изогнутый $\varnothing 42\text{мм}$
 $l=1320\text{мм}$ (4 шт.)


Мачта $\varnothing 159$
Мачта $\varnothing 219$

Котел


Вид А ↑

MICRO New NR 300–400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 9м

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

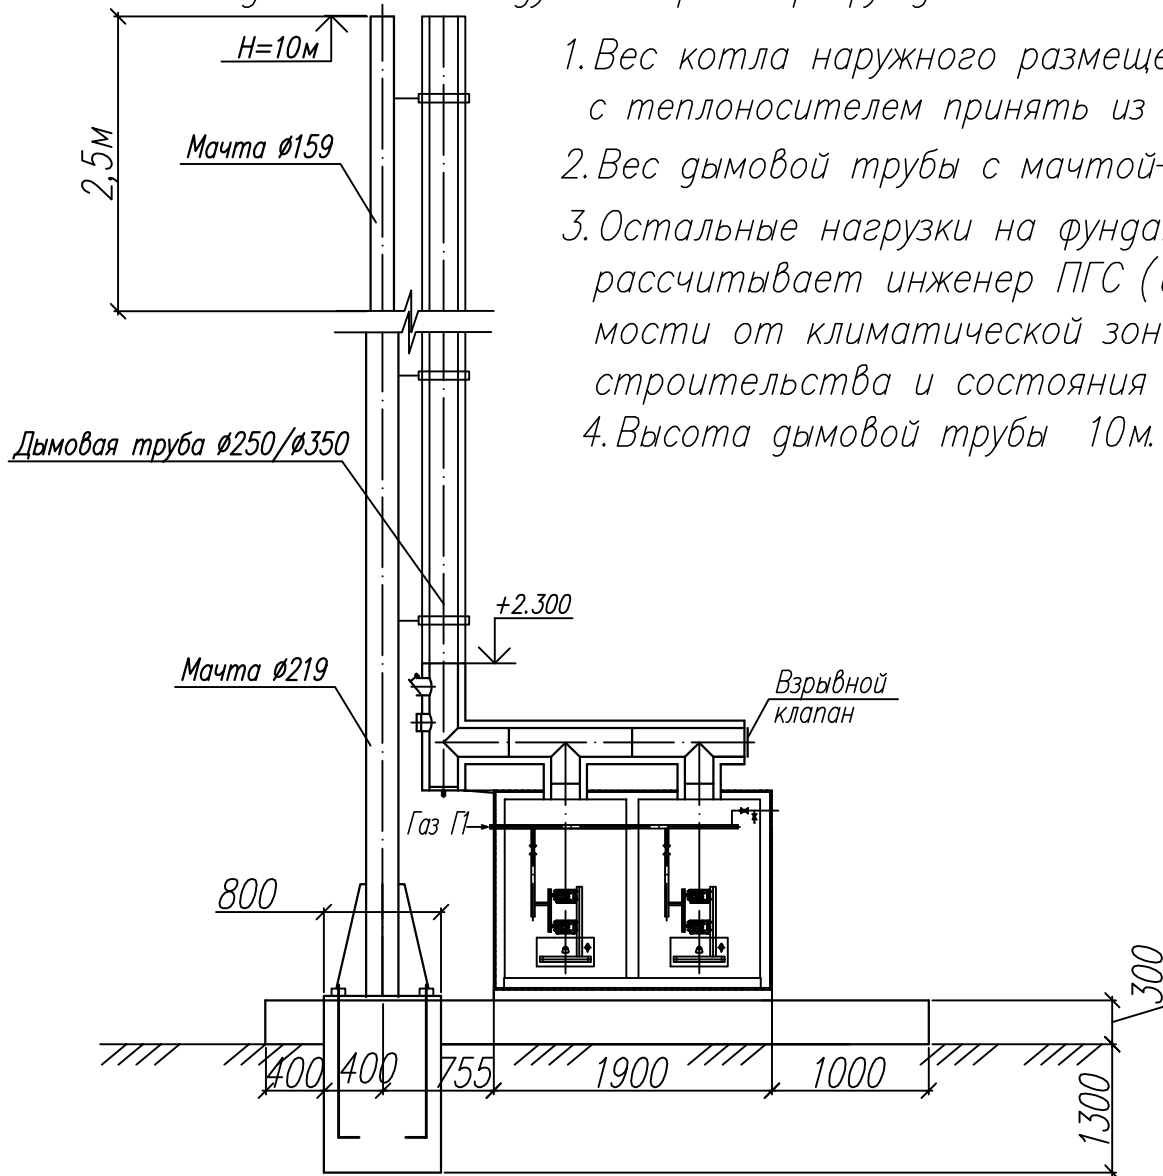

ПЛАН

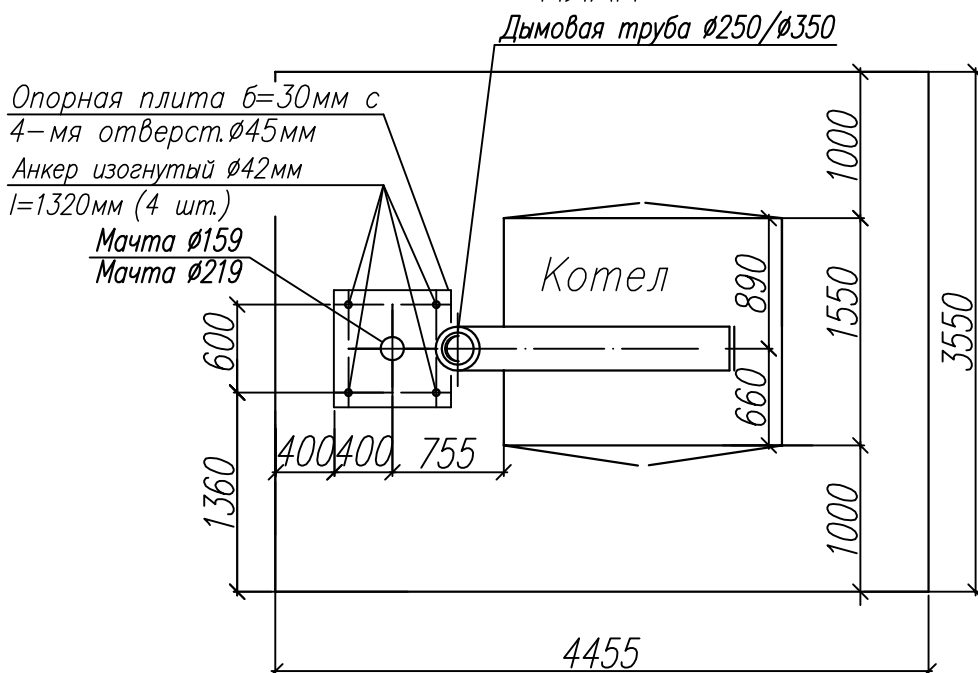

Вид А ↑

MICRO New NR 300-400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 10м


Формат А4

Взам. инв.№


Подпись и дата

Инв.№ подл.

Вид А Рекомендуемый размер фундамента.

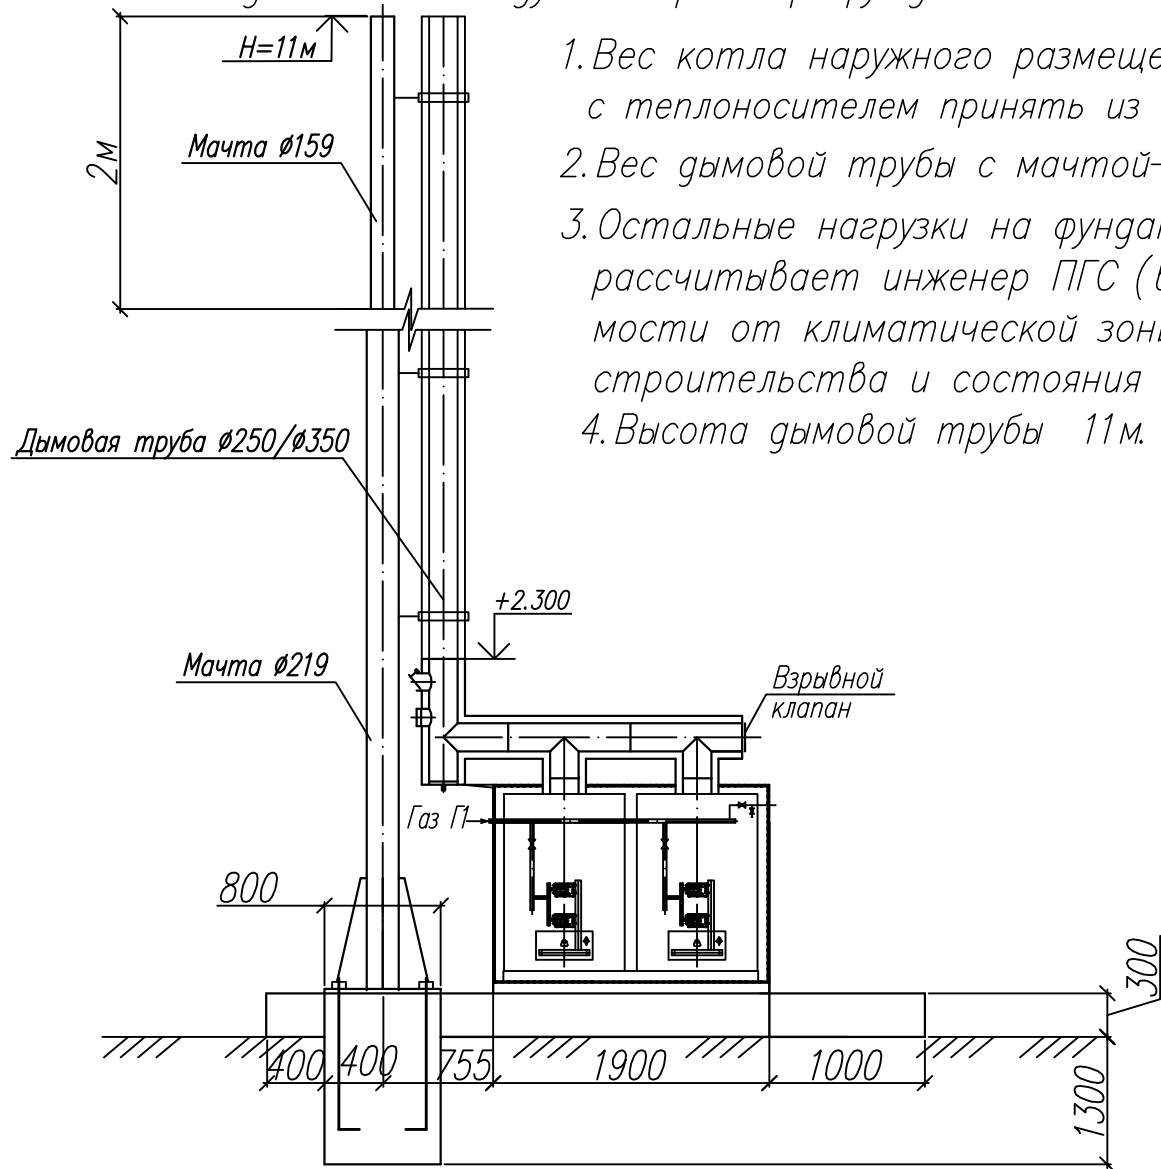


ПЛАН

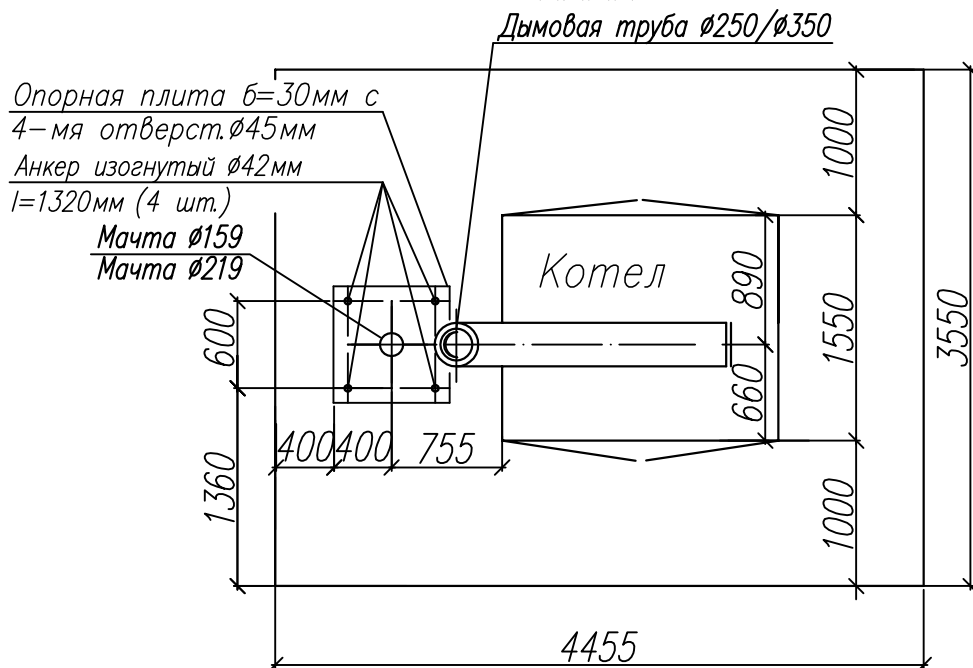

Вид А ↑


MICRO New NR 300-400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 11м

Вид А. Рекомендуемый размер фундамента.

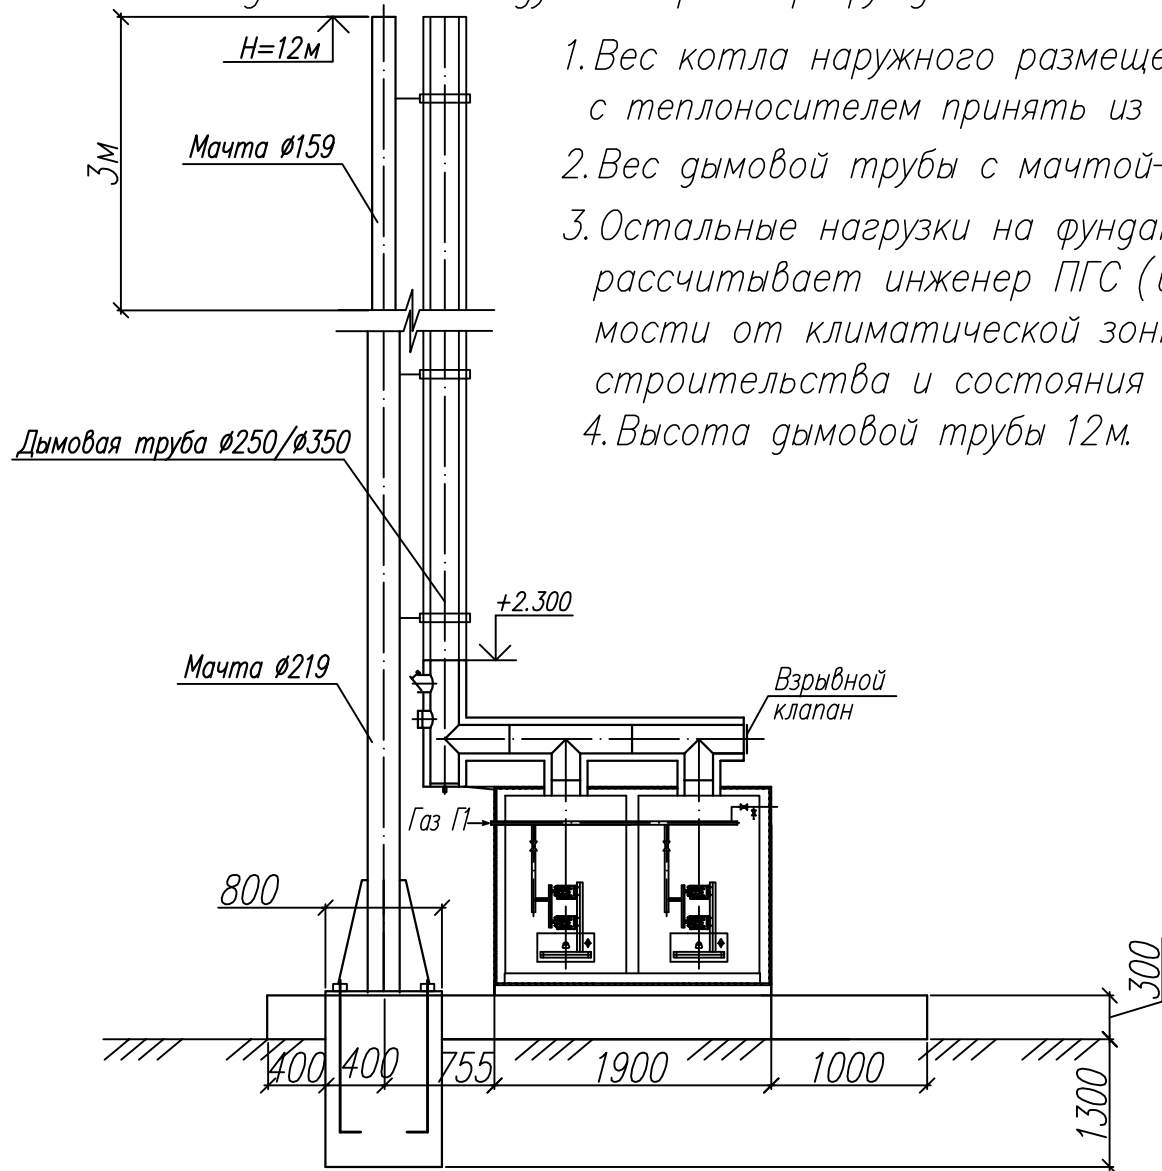

1. Вес котла наружного размещения с теплоносителем принять из паспорта.
2. Вес дымовой трубы с мачтой—920 кг.
3. Остальные нагрузки на фундамент рассчитывает инженер ПГС (в зависимости от климатической зоны строительства и состояния грунта).
4. Высота дымовой трубы 12м.

ПЛАН

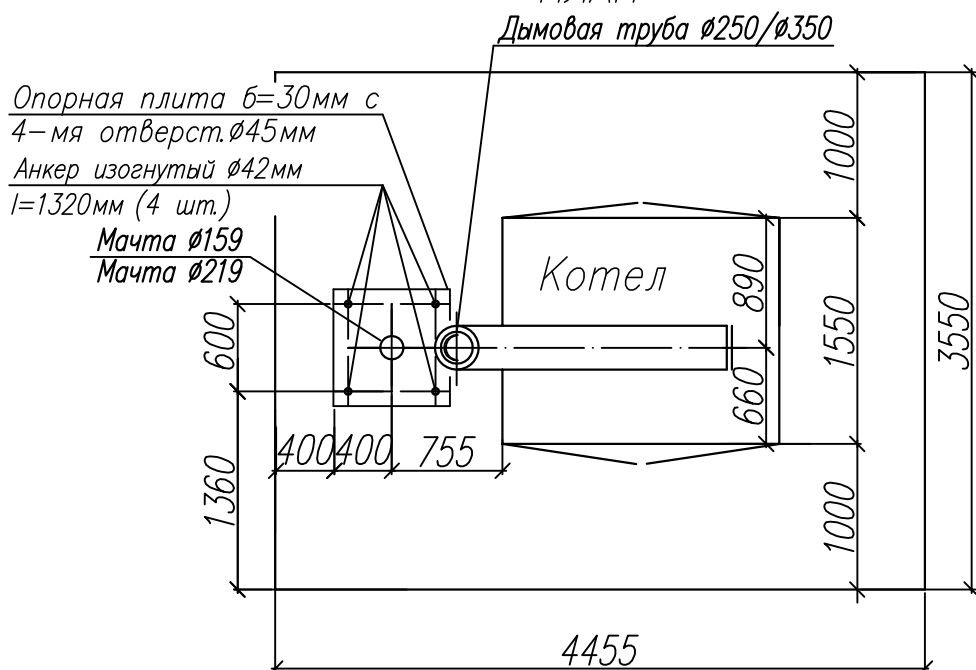

Вид А ↑

MICRO New NR 300–400
(сдвоенный, отдельно стоящий)
Высота дымовой трубы 12м

Формат А4

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

24